


## KLATKA SCHODOWA NR 2

## KLATKA SCHODOWA NR 1

A

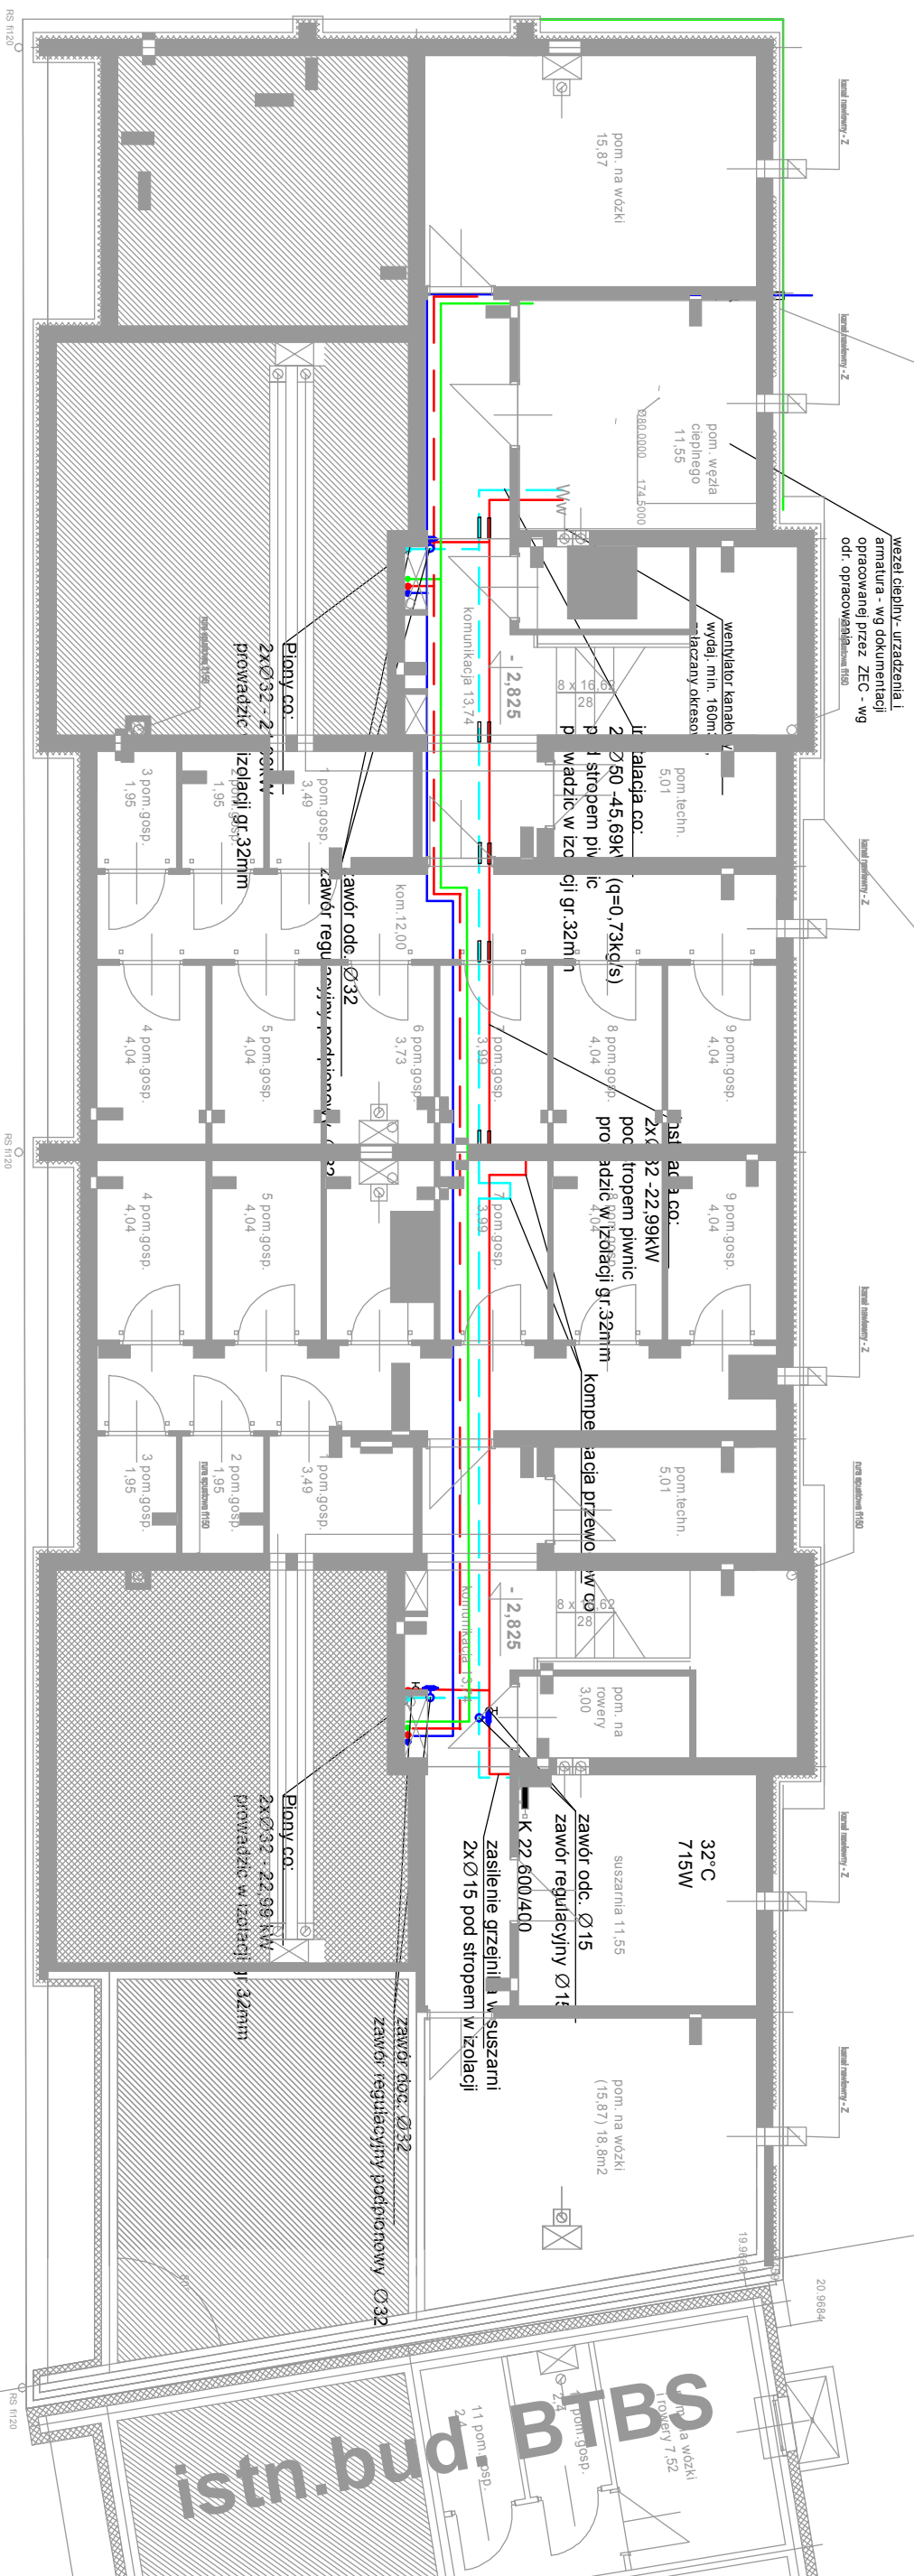

UWAGA:

pom. piwnic nie ogrzewane za wyjątkiem pom. suszarni

instalacja ców piwnicy - poziomy i pionowy wykonąć z rur stalowych czarnych ze szwem spawanym

rury stalowe, po oczyszczeniu i 2x krotnym zaizolowaniu farbą antykorozyjną, zaizolować pianką poliuretanową, gr. 32mm w płaszczu ochronnym PVC - oznakować

Tytuł rysunku			
RZUT PIWNICY - INSTALACJA CO			
Nazwa obiektu budowlanego			
BUDYNEK MIESZKALNY wielorodzinny 2-u.kl.IV kond.+p			
Projekt Budowlany			
na dz. nr 711			
obr. BIAŁOGARD 0017			
gm. BIAŁOGARD			
Projektant		inż. Stefan Majchowski uprawnienia nr GT-8346-8/76 upr. bud. w zakresie instalacyjno-inżynieryjnej w branży sanitarej	
Sprawdził:		mgr inż. Tadeusz Nowakowski upr. nr A1-4364-152/84 upr. bud. w zakresie instalacyjno-inżynieryjnej w branży sanitarnej	
Opracował		mgr inż. Magdalena Majchowska - Potapska	
Data	Skala	Brzozza	Nr rys
05.2018	1:100	SANITARNA	S12
			Nr strony
			27