


KLATKA SCHODOWA NR 2

2 kpl zestawów wodomierzowych Ø 15:
kpl - wodomierz do wody zimnej i ciepłej
dla lokalu mieszkalnego nr 3E
dla lokalu mieszkalnego nr 3F
w szachcie instalacyjnym

KLATKA SCHODOWA NR 1

2 zestawy wodomierzone Ø 15
dla lokalu mieszkalnego nr 3E
dla lokalu mieszkalnego nr 3F
w szachcie instalacyjnym

pozio = 59

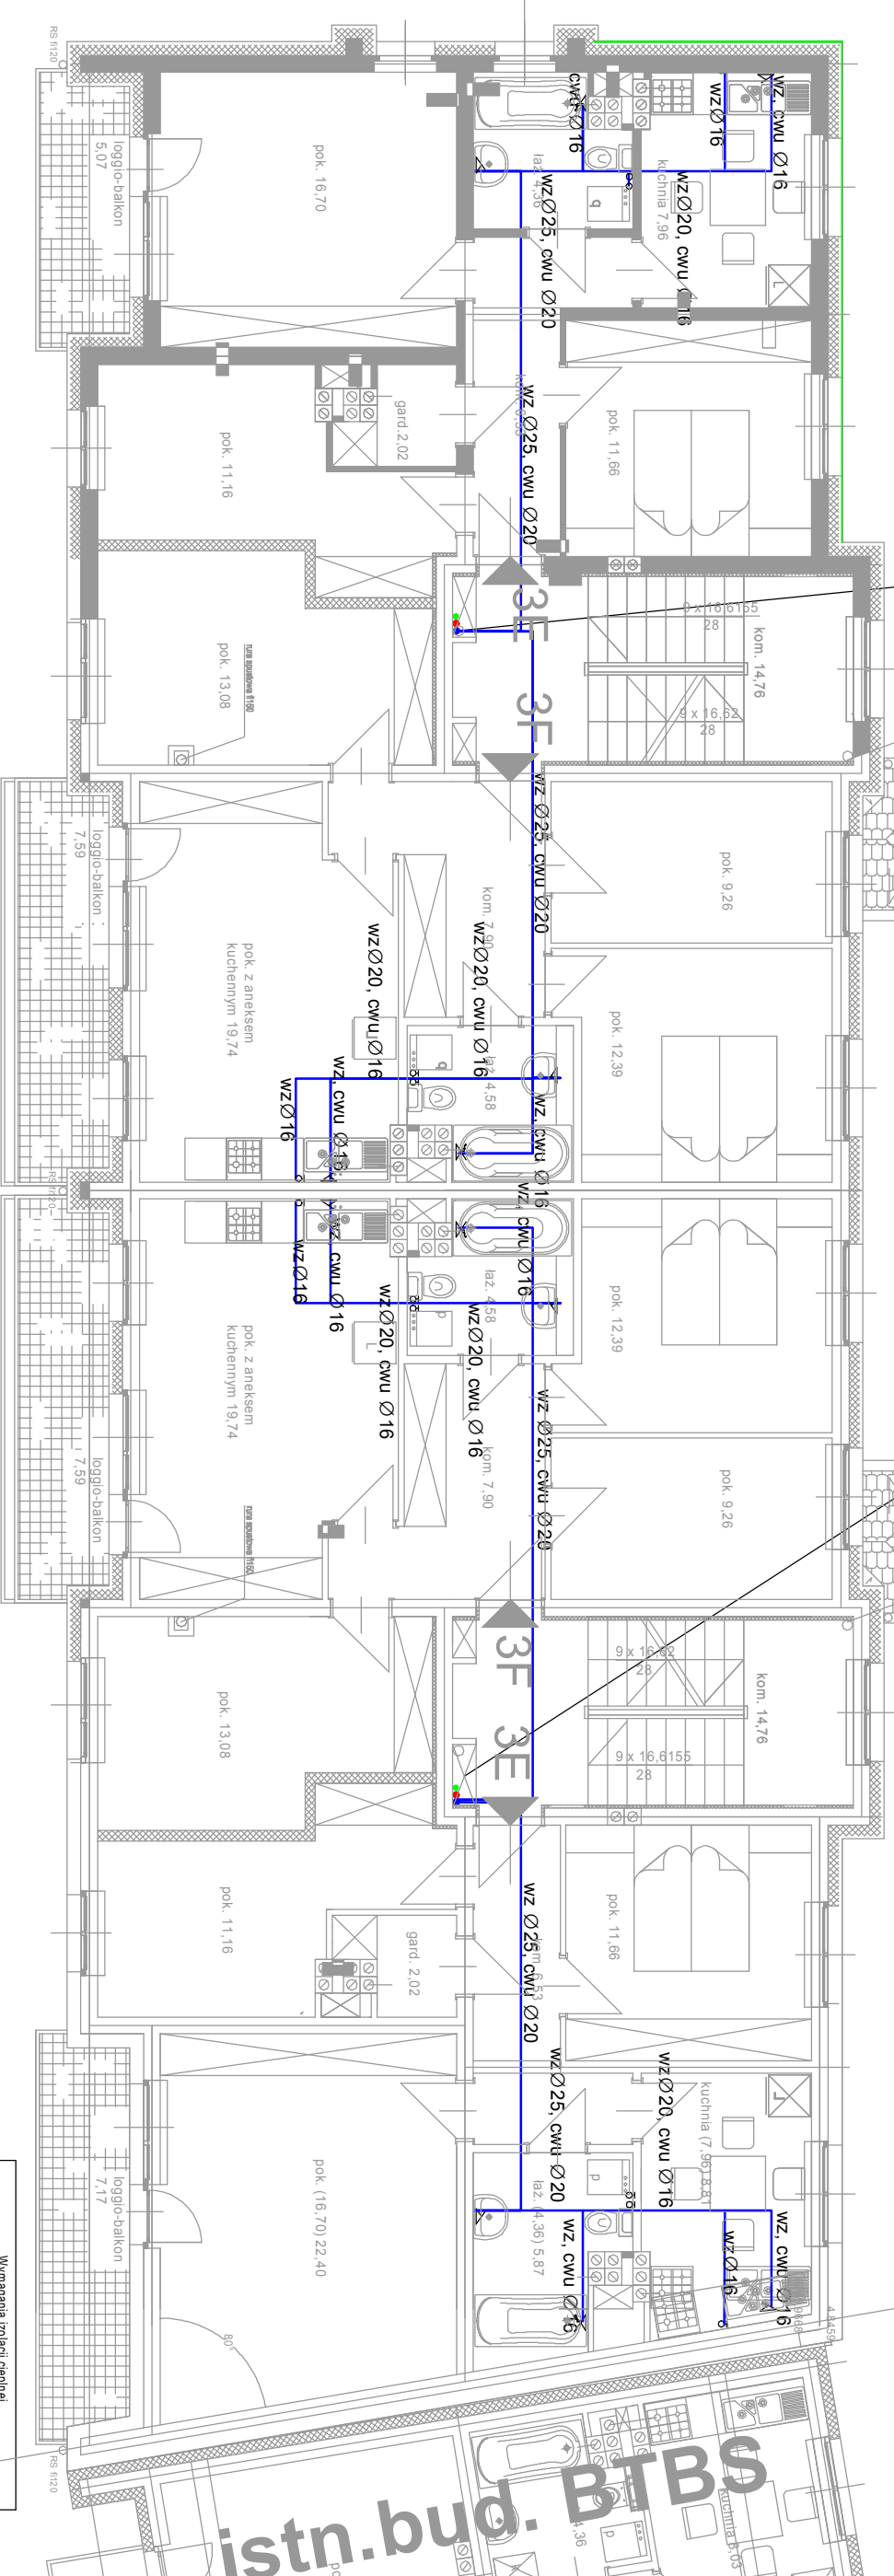

nuty PE-X/Al/PE-RT łączone na zaciśk (np. system Tigris Wavin):
 Ø16- 16x2,0 ; Ø20 - 20x2,25 ; Ø25 - 25x2,5
 przewody prowadzić w izolacji termicznej w posadzce i brukach ściennych,
 zastosować izolację polietylenową, pokryte folią w kolorze niebieskim i czerwonym gr. 6 mm
 podłączać pod przybory wykonac z wężyków elastycznych
 w opłocie stalowym 1/2”
 pion wodociagowy zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej o gr. zgodnie z tabelą, pion w s
 kłischodowej

| Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów | |
|---|---|
| lp. | Min. gr. izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/m ² ·K) |
| 1 | Ø wewn. do 22 mm 20 mm |
| 2 | Ø wewn. od 22 do 35 mm 30 mm |
| 3 | Ø wewn. od 35 do 100 mm tłusta styrodur wewnętrznie rurę |

OZNACZENIA:

- 1 - wodomierz obięgłościowy np. Aquadact 015 (gwint wodomierza Ø20, Q3=2,5m3/h)
mont. pionowy
- 2 - zawór kulowy dn.20
- 3 - rura PEX 25 /GZ 3/4"
- 3a - rura PEX 25 /GZ 3/4"
- 4 - rura stal ocynk Ø20, L=0,10m
- 5 - rura PEX 25
- 6 - rura PEX 20
- 7 - tuleja ochrona - rura stal Ø65

montaż wodomierza wykonać w pionie
wodomierz dla lokali w szafce
napiętkowej zabezpieczyć
przed dostępem osób nieupoważnionych

+5,98

| | | | |
|---|-------|------------|--------|
| Tytuł rysunku | | | |
| RZUT II PIĘTRA - INSTALACJA WODOCIĄGOWA | | | |
| Nazwa obiektu budowlanego | | | |
| BUDYNEK MIESZKALNY wielopiętrowy 2-u kl. IV kond. +p na dz. nr 711 obr. BIAŁOGARD 0017 gm. BIAŁOGARD | | | |
| Projektant | | | |
| inż. Stefan Majchrowski uprawnienia nr GT-8346-8/76 upr. bud. w zakresie instalacyjno-mezynieternej w branży sanitarniej | | | |
| Sprawdził: | | | |
| mgr inż. <u>Tadeusz Nowakowski</u> upr. w AT-8346-152/84 upr. bud. w zakresie instalacyjno-mezynieternej w branży sanitarniej | | | |
| Opracował | | | |
| mgr inż. Magdalena Majchrowska - Potapska | | | |
| Data | Skala | Branża | Nr rys |
| 05.2018 | 1:100 | SANITARNIA | S5 |
| | | Nr strony | 20 |