

KLATKA SCHODOWA NR 2

KLATKA SCHODOWA NR 1


0,00=25.00

3 kpl zestawów wodomierzowych Ø15:

dla lokalu mieszkalnego nr 1A
dla lokalu mieszkalnego nr 1B
dla lokalu mieszkalnego nr 1C
w szachcie instalacyjnym

3 kpl zestawów wodomierzowych Ø 15:

dla lokalu mieszkalnego nr 1A
dla lokalu mieszkalnego nr 1B
dla lokalu mieszkalnego nr 1C
w szachcie instalacyjnym

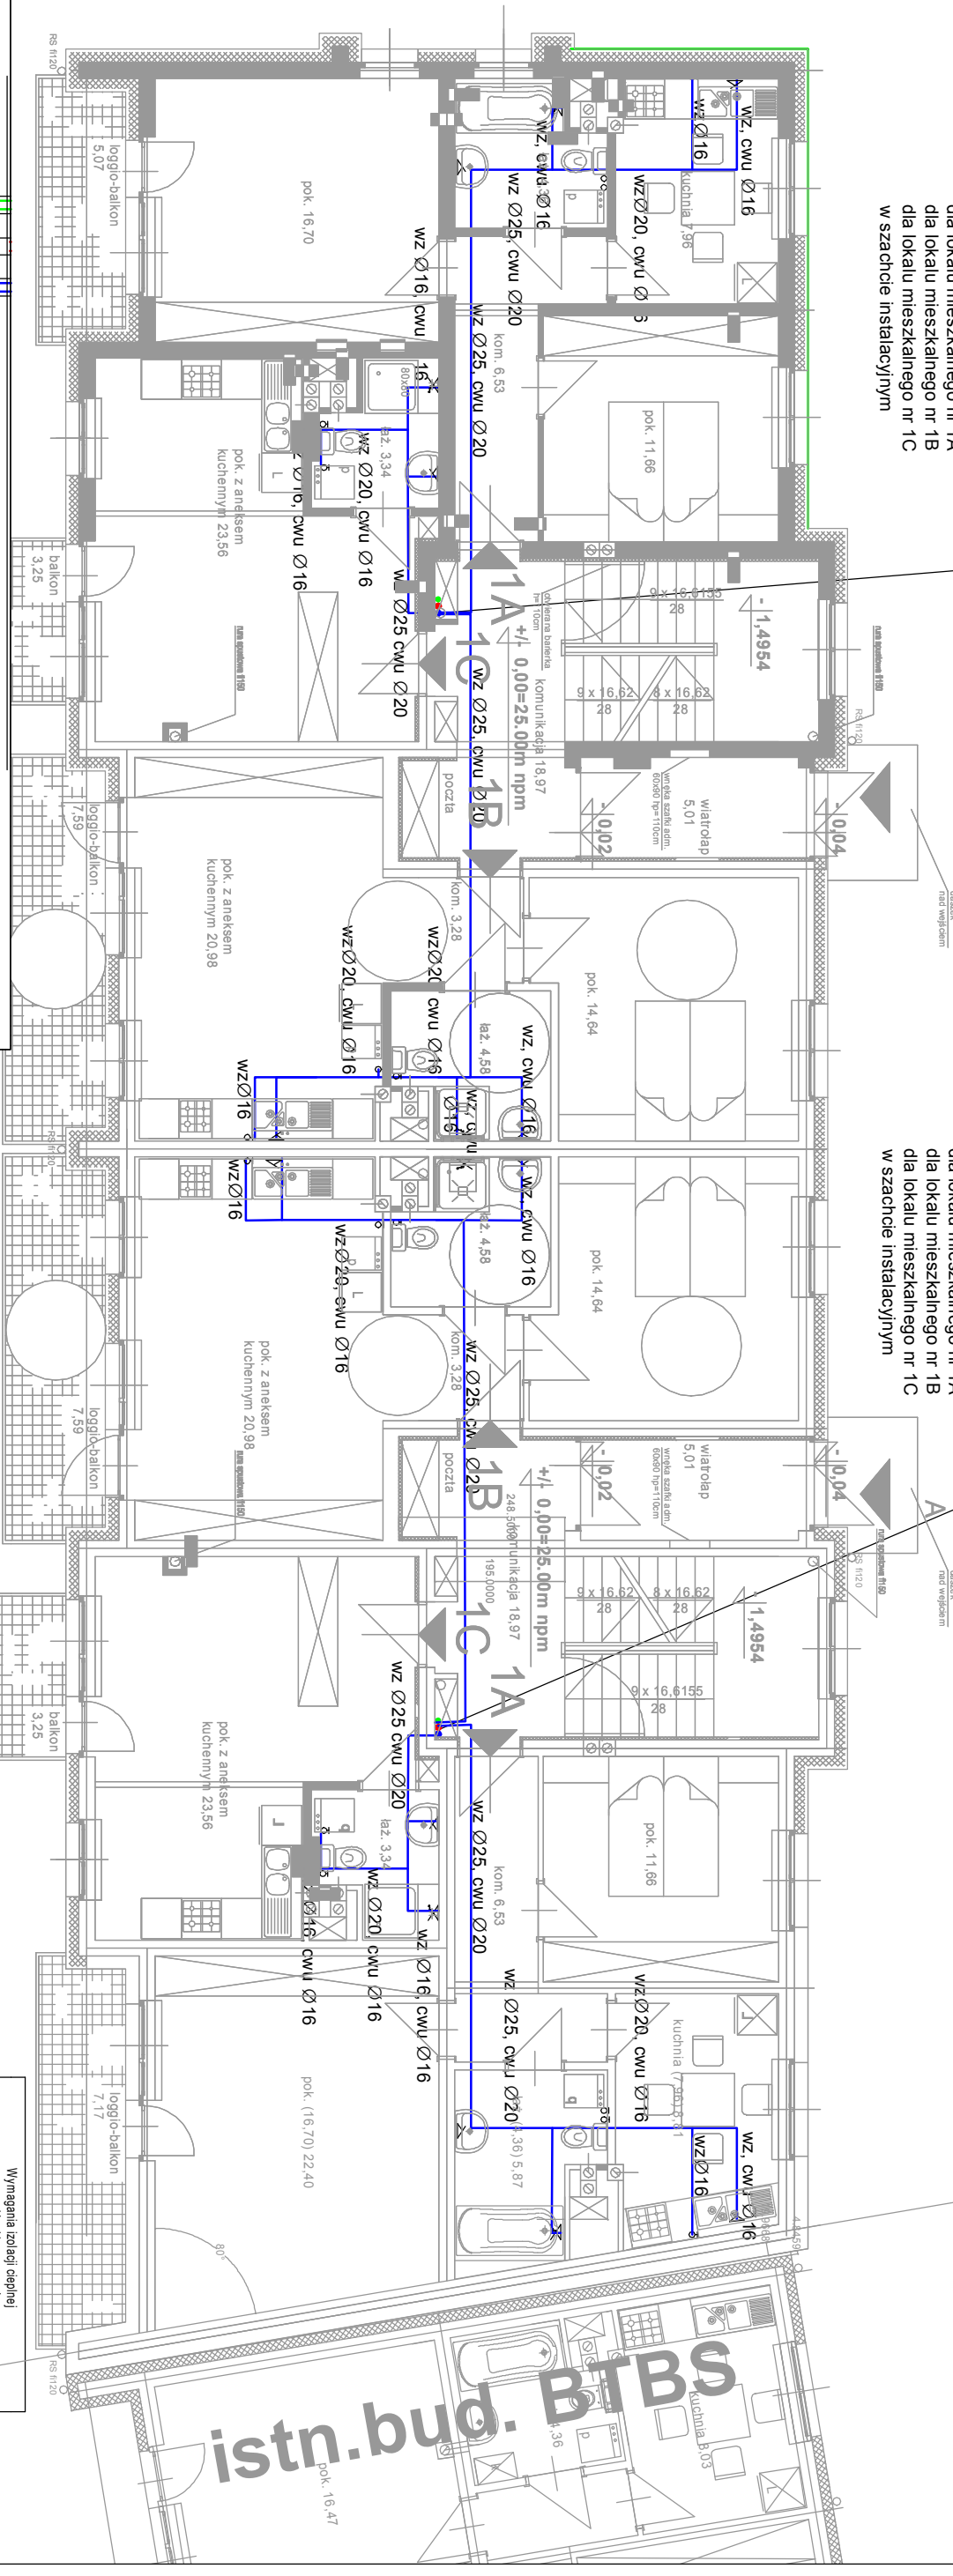

OZNACZENIA:

- 1 - wodomierz objętościowy np. Aquadis+ Ø15
(gwint wodomierza Ø20, Q3=2,5m3/h)

- 3- muła PEX 25 (GZ 3/4")
3a- muła PEX 25 (GZ 3/4")
4 - rura stal ocyk $\varnothing 20$, L-0,10m
5 - rura PEX 25
6 - rura PEX 20
7- Wuleja ochronna - rura stal $\varnothing 65$
montaż, wodomierz wykonać w pionie
wodomierze dla lokali w szafce
nastynkowej zabezpieczyć
przed dostępem osób nieupoważnionych

na pionię zamont.:

cyr - zawór cyrkulacyjny MTCV

00,00+

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów		
lp.	Rodzaj przewodu lub komponentu	Mfn. gr. izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m·K))
1	Ø wewn. do 22 mm	20 mm
2	Ø wewn. do 22 do 35 mm	30 mm
3	Ø wewn. od 35 do 100 mm	inna średnica wewnątrzlini tury

Tytuł rysunku			
RZUT PARTERU - INSTALACJA WODOCIĄGOWA			
Nazwa i adres budowlanego			
BUDYNEK MIESZKALNY wielopiętrowy 2-u kl. IV kond. +p na dz. nr 711 obr. BIAŁOGARD 0017 gm. BIAŁOGARD			
Projektant			
w zakresie instalacyjno-mezyniowej		inż. Stefan Majchrowski uprawnienia nr GT-8346-8/76 upr. bud.	
Sprawdził:			
w zakresie instalacyjno-mezyniowej		mgr inż. Tadeusz Nowakowski upr. nr AA-6346-12/84 upr. bud.	
Opracował			
		mgr inż. Magdalena Majchrowska - Potpińska	
Data	Skala	Bransza	Nr rys
05.2018	1:100	SANITARNIA	S3
			Nr strony
			18